



Bediening Rook/Brandcentrale FPA 5000 van BOSCH.

Wat te doen bij:

Brandmelding:

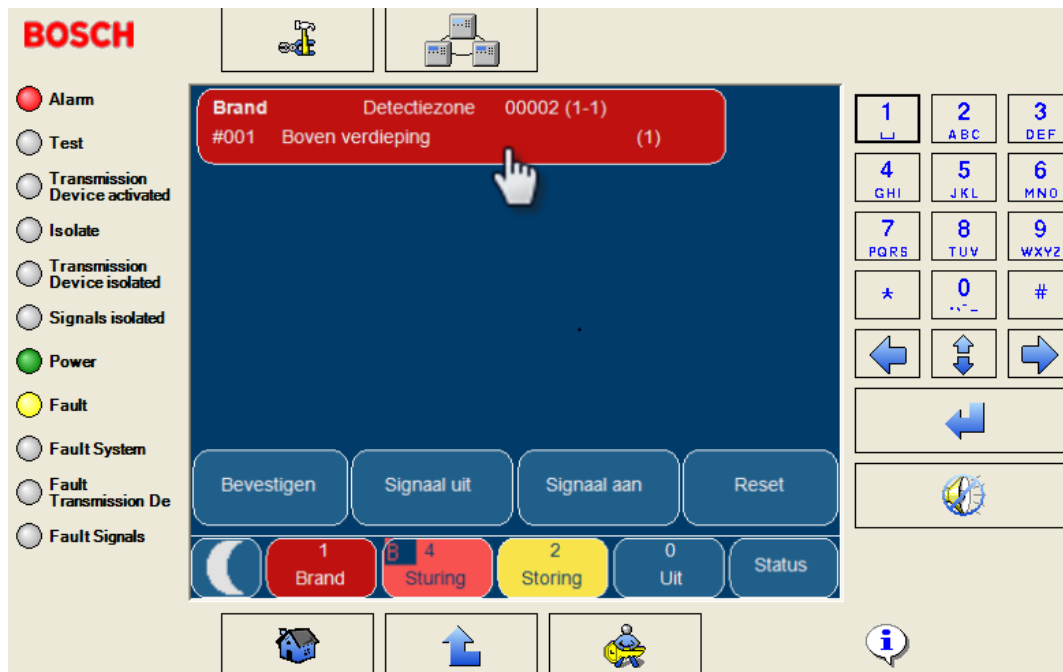

Eerst kijken we een melding van de Groep waar het alarm vastgesteld werd. Als we nu op deze melding drukken zien we welk detector(en) er een alarm hebben gegenereert.

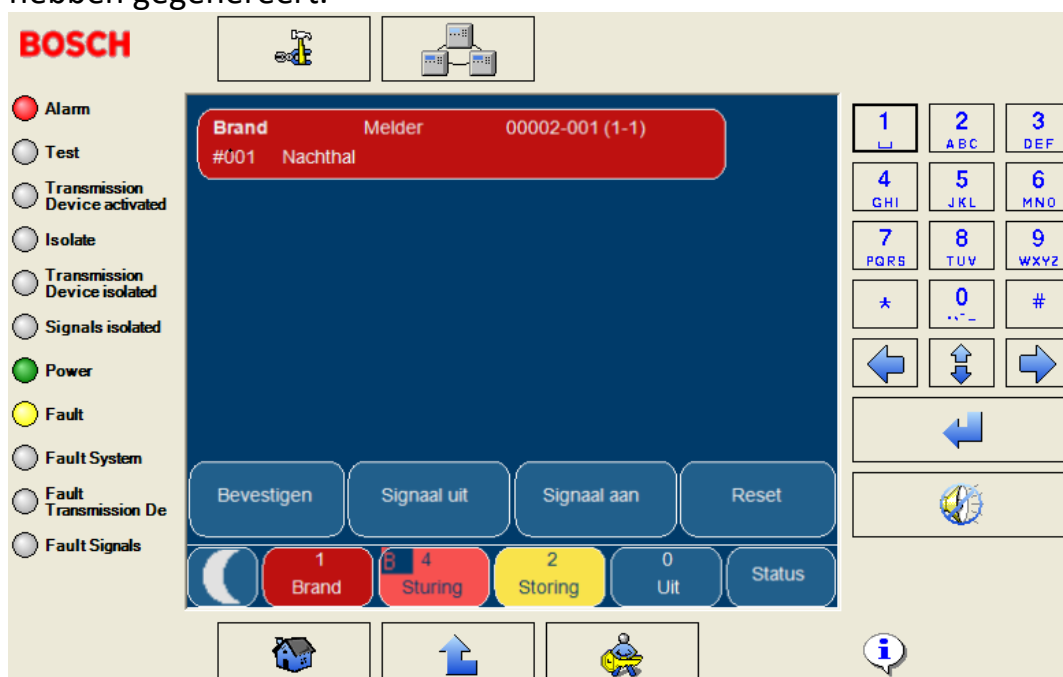

We zien nu dat het de detector in de nachthal is die het alarm weergeeft.

Wij kunnen nu de sirene(signaalgevers) gaan uitplaatsen.

Bediening Rook/Brandcentrale FPA 5000 van BOSCH.

1. We draaien de sleutelschakelaar naar positie 1 (inloggen gebruiker):



2. Daarna drukken we op Signaal uit:



3. Nu is het heel **belangrijk** dat we gaan kijken naar de detector die het brandalarm heeft veroorzaakt. Zo kunnen we gaan verifiëren of het om een echte of valse melding gaat.

Reëel Alarm:

Raadpleeg de verantwoordelijke zodat verdere stappen genomen kunnen worden.

Evacuatie van het gebouw:



**Supportdienst Jacobsbeveiliging:
Tel 03/464 03 37**

Vals Alarm:

Voer een reset uit van de centrale zodat de melding verdwijnt van de centrale.

RESET procedure:

Wij plaatsen de sleutelschakelaar gedurende 3 seconden op stand 2.



Daarna plaatsen we de sleutel terug in positie 1 (Inloggen gebruiker)

